

殿

骨材試験報告書

令和 年 月 日

工 事 名

工事場所

製 品 名

福井市志比口3丁目2番14号 はさきビル2階

久米田砕石株式会社



受 付 日：令和 2 年 2 月 21 日

[illegible]

【試験項目】

- ・ ふるい分け試験
- ・ 単位容積質量試験
- ・ 密度及び吸水率試験
- ・ すりへり試験
- ・ 土の液性限界・塑性限界試験
- ・ 突固めによる土の締固め試験
- ・ 修正CBR試験

令和 2 年 4 月 1 日

発行責任者 所長 小林 宏成



試験結果一覧表

試験依頼者	会社名	久米田砕石株式会社
	所在地	福井県福井市志比口3丁目2番14号
試料採取日	令和2年2月21日	
試料採取地	骨材堆積場	
試験日	令和2年2月22日～令和2年3月31日	

試料名	産地
路盤材料 C-40	福井県坂井市丸岡町上久米田37字

試験項目	試験結果	規格値※	判定	頁
ふるい分け試験	呼び寸法 公称目開き			
	100 mm 106 mm	100		
	80 mm 75 mm	100		
	60 mm 63 mm	100		
	50 mm 53 mm	100	100	
	40 mm 37.5 mm	97	95～100	
	30 mm 31.5 mm	87		
	25 mm 26.5 mm	76		
	20 mm 19 mm	65	50～80	
	15 mm 16 mm	54		
	13 mm 13.2 mm	46		
	10 mm 9.5 mm	39		
	5 mm 4.75 mm	30	15～40	
	2.5 mm 2.36 mm	22	5～25	
	1.2 mm 1.18 mm	16		
	0.6 mm 600 μm	11		
	0.4 mm 425 μm	7		
	0.3 mm 300 μm	5		
	0.15 mm 150 μm	3		
	0.075 mm 75 μm	1		
	粗粒率	—		
単位容積質量試験	JIS A 1102 (JNLA認定)		合格	3
	JIS A 1104 (JNLA認定)			
密度及び吸水率試験	単位容積質量 kg/ℓ	1.72		4
	実積率 %	65.6		
	表乾密度 g/cm ³	2.67		
	絶乾密度 g/cm ³	2.62	2.45以上	合格
すりへり試験	JIS A 1109 JIS A 1110 (JNLA認定)			5
	見掛密度 g/cm ³	2.75		
すりへり試験	吸水率 %	1.78	3.00以下	合格
	JIS A 1121 (JNLA認定)			
土の液性限界・塑性限界試験	すりへり減量 %	13.8	50以下	合格
	JIS A 1205			6
	液性限界 %	NP		
土の液性限界・塑性限界試験	塑性限界 %	NP		
	塑性指数 %	NP	6以下	合格
	JIS A 1210			7
突固めによる土の締固め試験	最大乾燥密度 g/cm ³	2.110		
	最適含水比 %	5.67		
C B R 試験	JIS A 1211			8, 9
	93%修正CBR %	66.3	30以上	合格
	95%修正CBR %	75.9		
技術管理者	設計 C B R %	—		
	試験担当者	楳田 直也		10
技術管理者	楳田 直也			
	試験担当者	街道 春裕		19

※：依頼者の情報による


試験規格 JIS A 1102

ふるい分け試験 (路盤材料)

試験担当者: 街道 春裕

試 験 日		令 和 2 年 2 月 28 日			
試 料	種 類	C-40		最 大 寸 法	40 mm
	産 地	福井県坂井市丸岡町上久米田37字			
	採 取 日	令 和 2 年 2 月 21 日			
	採取場所	骨 材 堆 積 場			
ふるい分け方法		手動	ふるい分け前の質量	15409	
ふるいの呼び寸法		連続する各ふるいの間ににとどまる 試 料 の 質 量	連続する各ふるいの間ににとどまる 試料の質量分率	各 ふ る い に とどまる質量分率	各 ふ る い を 通過する質量分率
(mm)		(g)	(%)	(%)	(%)
100		0	0	0	100
80		0	0	0	100
60		0	0	0	100
50		0	0	0	100
40		415	3	3	97
30		1521	10	13	87
25		1631	11	24	76
20		1725	11	35	65
15		1683	11	46	54
13		1162	8	54	46
10		1095	7	61	39
5		1414	9	70	30
2.5		1209	8	78	22
1.2		951	6	84	16
0.6		834	5	89	11
0.4		602	4	93	7
0.3		314	2	95	5
0.15		363	2	97	3
0.075		248	2	99	1
受け皿		225	1	100	0
合 計		15392	100	—	—
試験前後の質量差 (%)		0.11	粗粒率	6.12	

粒度曲線図

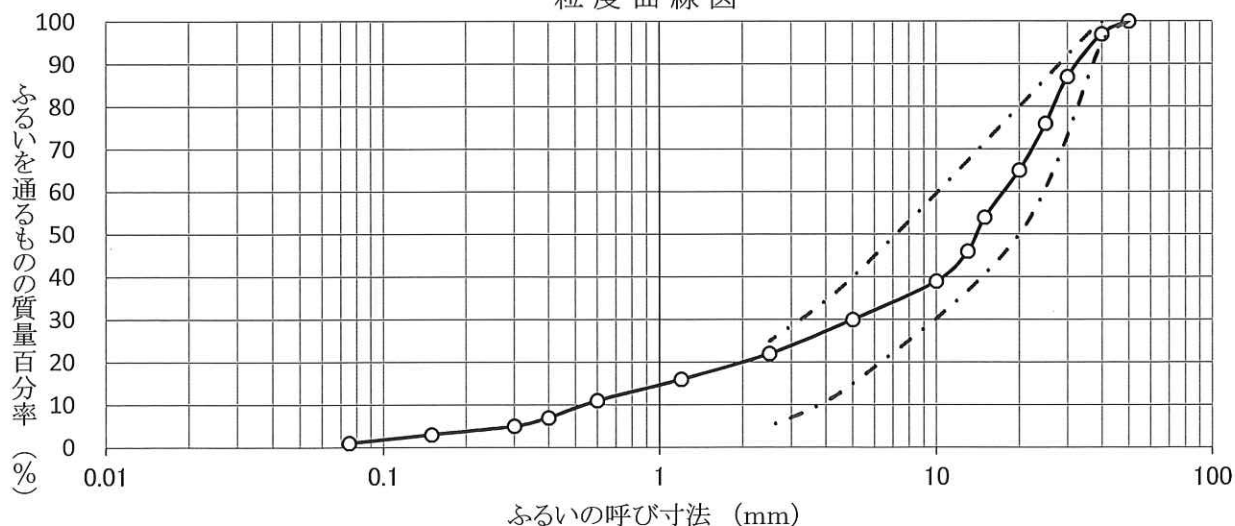



試験規格 JIS A 1104

骨材の単位容積質量及び実積率試験

試験担当者 : 街道 春裕

試 験 日			令 和 2 年 3 月 10 日	
試 料	種 類		C－40	
	産 地		福井県坂井市丸岡町上久米田37字	
	採 取 日		令 和 2 年 2 月 21 日	
	採取場所		骨材堆積場	
試 験 回 数			1	2
単位容積質量	容器の質量	(kg) (1)	6.700	6.700
	容器の容積	(l) V	9.953	9.953
	(容器＋試料)の質量	(kg) (2)	23.849	23.825
	試料の質量＝(2)－(1)	(kg) m ₁	17.149	17.125
	単位容積質量＝ $\frac{m_1}{V}$	(kg/l) T	1.72	1.72
	2回の試験の平均値	(kg/l) $\overline{T}$	1.72	
	平均値からの差 (規格値:0.01kg/l以下)		0.00	
実積率	試料の絶乾密度	(g/cm ³) d _D	2.62	
	実積率＝ $\frac{\overline{T}}{d_D} \times 100$	(%) G	65.6	



試験規格 JIS A 1110

粗骨材の密度及び吸水率試験

試験担当者： 街道 春裕

試 験 日			令 和 2 年 3 月 3 日	
試 料	種 類		C－40	
	産 地		福井県坂井市丸岡町上久米田37字	
	採 取 日		令 和 2 年 2 月 21 日	
	採 取 場 所		骨材堆積場	
試 験 回 数			1	2
表 乾 密 度	表乾状態の試料の質量 (g)	m ₁	2469.8	2588.1
	試料とかごの水中の見掛けの質量 (g)	m ₂	1943.2	2017.5
	金網かごの水中質量 (g)	m ₃	398.3	398.3
	試験温度における水の密度 (g/cm ³)	ρ _w	試験水の温度	20 ℃
			0.9982	
	表乾密度＝ $\frac{m_1 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _s	2.67	2.67
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_s$	2.67	
平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)			0.00	
絶 乾 密 度	絶乾状態の試料の質量 (g)	m ₄	2426.3	2543.2
	絶乾密度＝ $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_1 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _d	2.62	2.62
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_d$	2.62	
	平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)			0.00
見 掛 密 度	見掛密度＝ $\frac{m_4 \times \rho_w}{m_4 - (m_2 - m_3)}$ (g/cm ³)	D _d	2.75	2.75
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	$\overline{D}_d$	2.75	
吸 水 率	吸水率＝ $\frac{m_1 - m_4}{m_4} \times 100$ (%)	Q	1.79	1.77
	2回の試験の平均値 (%)	$\overline{Q}$	1.78	
	平均値からの差 (規格値:0.03%以下)			0.01

水の温度と密度					
温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)	温度 (°C)	密度 (g/cm^3)
15	0.9991	19	0.9984	23	0.9975
16	0.9989	20	0.9982	24	0.9973
17	0.9988	21	0.9980	25	0.9970
18	0.9986	22	0.9978	—	—

試験規格 JIS A 1121

ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験

試験担当者 : 街道 春裕

試 験 日				令 和 2 年 3 月 11 日			
試 料		種 類		C－40			
		産 地		福井県坂井市丸岡町上久米田37字			
		採 取 日		令 和 2 年 2 月 21 日			
		採 取 場 所		骨材堆積場			
ふるいの寸法		ふるい分け試験		粒度区分	球の数	回転数	試験前の 各群の質量 m ₁ (g)
通る ふるい	とどまる ふるい	各群にとどまるもの					
		質量	質量百分率				
(mm)	(mm)	(g)	(%)	A～G	6～12	500または1000	
2.5	—	3537	22				5000
5	2.5	1209	8				
10	5	1414	9				
13	10	1095	7				
15	13	1162	8				
20	15	1683	11				
25	20	1725	11				
30	25	1631	11				
40	30	1521	10				
50	40	415	3				
60	50	0	0				
80	60	—	—				
100	80	—	—				
合 計		15392	100	—	8	500	5000
試験後1.7mmふるいに残った試料の質量 (g) m ₂				4308			
すりへり損失質量 (g) m ₁ －m ₂				692			
すりへり減量 (%) $\frac{m_1-m_2}{m_1} \times 100$				13.8			

JIS A 1205 JGS 0141	土の液性限界・塑性限界試験（測定）	
------------------------	-------------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40)


試験年月日 令和2年3月17日

試験者 街道 春裕

試料番号(深さ) No.2

25

液性限界試験				
落下回数		—	—	
含水比	容器 No.	—	—	
	m_a g	—	—	
	m_b g	—	—	
	m_c g	—	—	
	w %	—	—	
落下回数		—	—	
含水比	容器 No.	—	—	
	m_a g	—	—	
	m_b g	—	—	
	m_c g	—	—	
	w %	—	—	
落下回数		—	—	
含水比	容器 No.	—	—	
	m_a g	—	—	
	m_b g	—	—	
	m_c g	—	—	
	w %	—	—	
塑性限界試験				
含水比	容器 No.	—	—	—
	m_a g	—	—	—
	m_b g	—	—	—
	m_c g	—	—	—
	w %	—	—	—
液性限界 w_L %		NP		
塑性限界 w_p %		NP		
塑性指数 I_p		NP		

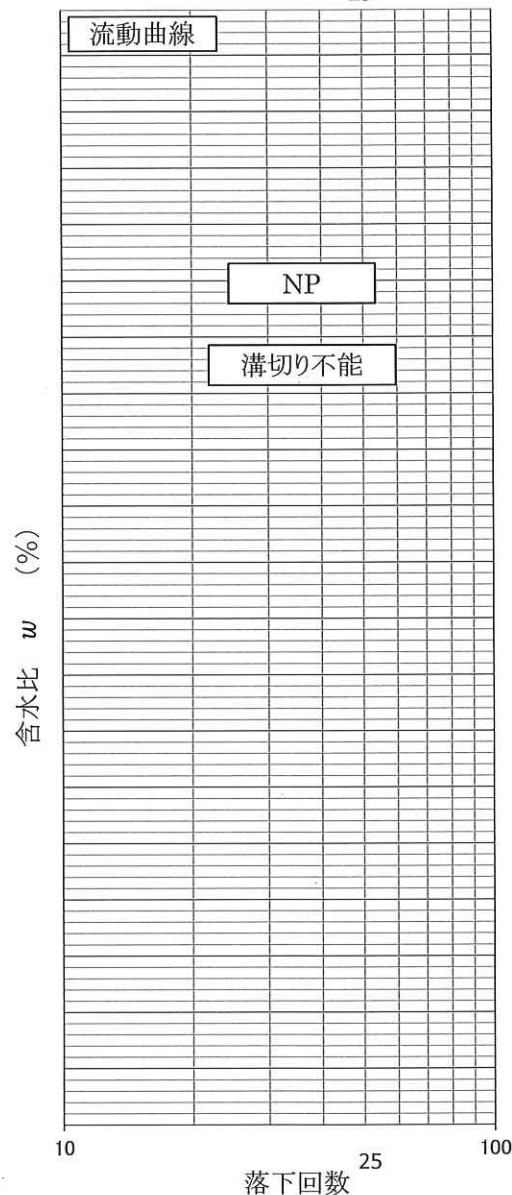

特記事項

- ・ ヒモ状にならず試験不能

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（測定）	
------------------------	-------------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40) 試験年月日 令和2年3月4日

試料番号(深さ) No.2 試験者 街道 春裕

試験方法	E-b	土質名称	C-40			
試料の準備方法	乾燥法・湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	モールド	内径 cm	15.00
試料の使用法	繰返し法・非繰返し法	落下高さ cm	45		高さ ¹⁾ cm	12.50
含水比	試料分取後 w_0 %	突固め回数 回/層	92		容量 V cm ³	2209
	乾燥処理後 w_1 %	突固め層数 層	3		質量 m_1 ²⁾ g	7450

測定 No.		1	2	3	4
(試料+モールド)質量 m_2 ²⁾ g		11804	12043	12299	12396
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		1.971	2.079	2.195	2.239
平均含水比 w %		1.49	2.92	4.67	6.35
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		1.942	2.020	2.097	2.105
含水比	容器 No.	21	23	25	27
	m_a g	1526.96	1673.58	1651.23	1610.40
	m_b g	1512.29	1641.77	1604.29	1548.81
	m_c g	525.41	530.48	596.42	581.49
	w %	1.49	2.86	4.66	6.37
	容器 No.	22	24	26	28
	m_a g	1668.19	1691.86	1608.17	1453.12
	m_b g	1651.40	1657.37	1562.96	1400.94
	m_c g	527.15	498.79	597.36	576.91
	w %	1.49	2.98	4.68	6.33
測定 No.		5	6	7	—
(試料+モールド)質量 m_2 ²⁾ g		12398	12330	12235	—
湿潤密度 ρ_t g/cm ³		2.240	2.209	2.166	—
平均含水比 w %		8.04	9.74	10.99	—
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		2.073	2.013	1.952	—
含水比	容器 No.	29	31	33	—
	m_a g	1485.50	1547.07	1565.91	—
	m_b g	1418.51	1461.74	1464.14	—
	m_c g	584.19	584.35	540.25	—
	w %	8.03	9.73	11.02	—
	容器 No.	30	32	34	—
	m_a g	1486.76	1477.64	1454.63	—
	m_b g	1413.71	1397.74	1363.64	—
	m_c g	506.42	578.63	532.34	—
	w %	8.05	9.75	10.95	—

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さは引く。

2) モールドの質量は底板を含む。

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w / 100}$$

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（締固め特性）	
------------------------	----------------------	--


調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40)

試験年月日 令和2年3月5日

試料番号(深さ) No.2

試験者 街道 春裕

試験方法	E-b	土質名称	C-40					
試料の準備方法	乾燥法・湿潤法	ランマー質量 kg	4.5	土粒子の密度 p_s g/cm ³				
試料の使用方法	繰返し法・非繰返し法	落下高さ cm	45	試料調整前の最大粒径 mm				
含水比	試料分取後 w_0 %	突固め回数 回/層	92	モールド	内径 cm	15.00		
	乾燥処理後 w_1 %	突固め層数 層	3		高さ ¹⁾ cm	12.50		
測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比 w %	1.49	2.92	4.67	6.35	8.04	9.74	10.99	—
乾燥密度 p_d g/cm ³	1.942	2.020	2.097	2.105	2.073	2.013	1.952	—

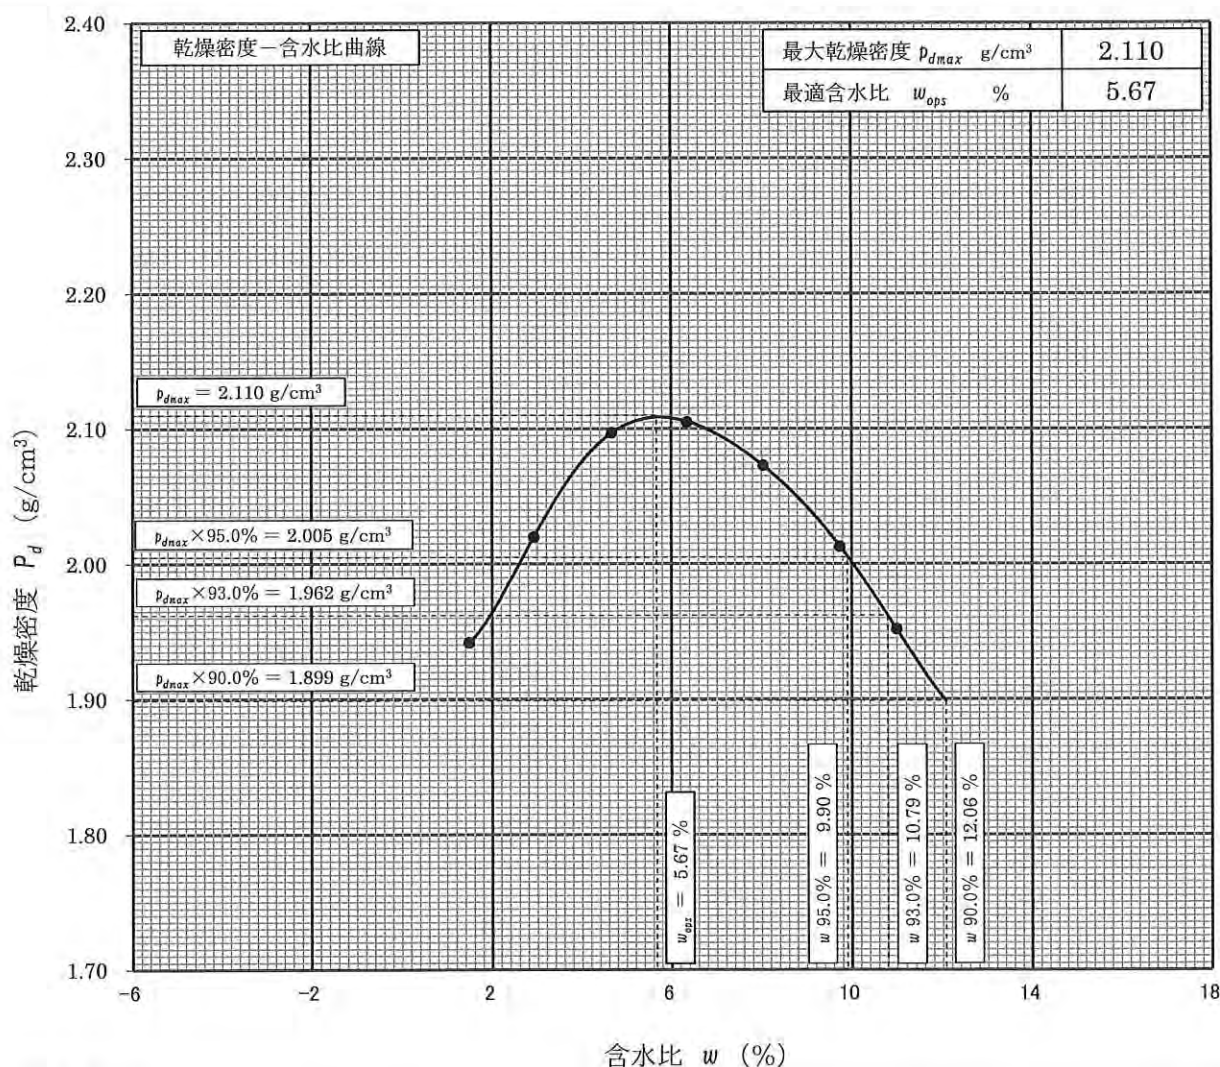

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さは引く。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

$$p_{dsat} = \frac{p_w}{p_w / p_s + w / 100}$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40)

試験年月日 令和2年3月10日

試料番号(深さ) No.2 - 92

試験者 街道 春裕

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
試験準備	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	5.67
空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³	2.110
試料調整後含水比 w_0 %		モールド内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
		高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		1		2		3	
容器 No.		71	72	73	74	75	76
含水比							
m_a g		1476.24	1516.10	1519.69	1584.39	1529.06	1473.64
m_b g		1427.23	1466.87	1470.55	1532.38	1473.91	1422.63
m_c g		575.77	582.06	598.86	626.74	491.48	525.55
w_l %		5.76	5.56	5.64	5.74	5.61	5.69
平均値 w_l %		5.66		5.69		5.65	
密度							
(試料+モールド)質量 $m_2^{2)}$ g		12342		12381		12372	
モールド質量 $m_l^{2)}$ g		7420		7462		7439	
湿潤密度 p_t g/cm ³		2.228		2.227		2.233	
乾燥密度 p_d g/cm ³		2.109		2.107		2.114	
吸水膨張							
水浸時間 (h)	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
0	3/6 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
24	3/7 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
48	3/8 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
72	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
96	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
試験							
(試料+モールド)質量 $m_3^{2)}$ g		12404		12445		12434	
膨張比 r_e %		0.000		0.000		0.000	
湿潤密度 p'_t g/cm ³		2.256		2.256		2.261	
乾燥密度 p'_d g/cm ³		2.109		2.107		2.114	
平均含水比 w' %		6.97		7.07		6.95	

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$p'_t = \frac{m_3 - m_l}{V(1 + r_e/100)}$$

$$p'_d = \frac{p_d}{1 + r_e/100}$$

$$w' = \left(\frac{p'_t}{p'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40)

試験年月日 令和2年3月10日

試料番号(深さ) No.2 - 42

試験者 街道 春裕

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	5.67
空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	3	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³	2.110
試料調整後含水比 w_0 %		モールド内径 cm	15.00	荷重板質量 kg	5.0
		高さ ¹⁾ cm	12.50	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.		4		5		6	
容器 No.		77	78	79	80	81	82
含水比							
m_a g		1509.64	1571.52	1596.26	1578.52	1642.77	1596.61
m_b g		1457.01	1517.88	1542.25	1524.12	1587.70	1538.56
m_c g		529.56	587.47	598.86	578.83	600.21	524.28
w_l %		5.67	5.77	5.73	5.75	5.58	5.72
平均値 w_l %		5.72		5.74		5.65	
密度							
(試料+モールド)質量 $m_2^{2)}$ g		12210		12220		12222	
モールド質量 $m_l^{2)}$ g		7472		7477		7488	
湿潤密度 p_t g/cm ³		2.145		2.147		2.143	
乾燥密度 p_d g/cm ³		2.029		2.030		2.028	
吸水膨張試験							
水浸時間 (h)	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
0	3/6 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
24	3/7 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
48	3/8 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
72	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
96	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
試験							
(試料+モールド)質量 $m_3^{2)}$ g		12276		12293		12284	
膨張比 r_e %		0.000		0.000		0.000	
湿潤密度 p_t' g/cm ³		2.175		2.180		2.171	
乾燥密度 p_d' g/cm ³		2.029		2.030		2.028	
平均含水比 w' %		7.20		7.39		7.05	

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$p_t' = \frac{m_3 - m_l}{V(1 + r_e/100)}$$

$$p_d' = \frac{p_d}{1 + r_e/100}$$

$$w' = \left(\frac{p_t'}{p_d'} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)
------------------------	-------------------------

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40) 試験年月日 令和2年3月10日

試料番号(深さ) No.2 - 17

試験者 街道 春裕

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	自然含水比 w_n %	
試験準備	準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	5.67
	空気乾燥前含水比 %		突固め層数 層	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³	2.110
	試料調整後含水比 w_0 %		モールド内径 cm	荷重板質量 kg	5.0
			高さ ¹⁾ cm	モールド容量 V cm ³	2209

供試体 No.			7		8		9	
容器 No.			83	84	85	86	87	88
含水比	m_a	g	1586.33	1556.40	1609.98	1503.39	1525.44	1517.28
	m_b	g	1527.29	1500.49	1551.05	1450.20	1469.65	1463.17
	m_c	g	498.74	498.33	503.65	519.26	489.99	501.34
	w_l	%	5.74	5.58	5.63	5.71	5.69	5.63
平均値 w_l %			5.66		5.67		5.66	
密度	(試料+モールド)質量 $m_z^{(2)}$	g	12026		11989		12014	
	モールド質量 $m_l^{(2)}$	g	7491		7454		7492	
	湿潤密度 p_t	g/cm ³	2.053		2.053		2.047	
	乾燥密度 p_d	g/cm ³	1.943		1.943		1.937	
吸水膨張	水浸時間 (h)	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm
	0	3/6 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	1	11:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	2	12:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	4	14:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8	18:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	24	3/7 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	48	3/8 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	72	3/9 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	96	3/10 10:00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
試験	(試料+モールド)質量 $m_3^{(2)}$	g	12112		12072		12102	
	膨張比 r_e	%	0.000		0.000		0.000	
	湿潤密度 p'_t	g/cm ³	2.092		2.091		2.087	
	乾燥密度 p'_d	g/cm ³	1.943		1.943		1.937	
	平均含水比 w'	%	7.67		7.62		7.74	

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}}$$

$$p'_t = \frac{m_3 - m_l}{V(1 + r_e/100)}$$

$$p'_d = \frac{p_d}{1 + r_e/100}$$

$$w' = \left(\frac{p'_t}{p'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 (貫 入 試 験)	
------------------------	-----------------------	--

調査件名 久米田碎石(株) 路盤材料試験 (C-40) 試験年月日 令和2年3月10日

試料番号(深さ) No.2 - 92

試 驗 者 街道 春裕

試験条件	水浸・非水浸	貫入速さ mm/min	1.0	荷重板質量 kg	5
養生条件	日空气中	荷重計 No.	340782	貫入ピストンの断面積 cm ²	19.63
	4 日水浸	容量 kN	100	較正係数 $\frac{\text{MN/m}^2/\text{目盛}}{\text{kN/目盛}}$	1.000

供 試 体 No.			1		供 試 体 No.			2		供 試 体 No.			3	
貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重		貫 入 量 mm			荷重強さ ・ 荷重	
読 み		平 均	荷重計 の読み	MN/m ² kN	読 み		平 均	荷重計 の読み	MN/m ² kN	読 み		平 均	荷重計 の読み	MN/m ² kN
1	2				1	2				1	2			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
0.5	0.5	0.5	3.2	3.200	0.5	0.5	0.5	3.3	3.300	0.5	0.5	0.5	3.2	3.200
1.0	1.0	1.0	5.4	5.400	1.0	1.0	1.0	5.3	5.300	1.0	1.0	1.0	5.5	5.500
1.5	1.5	1.5	7.4	7.400	1.5	1.5	1.5	7.5	7.500	1.5	1.5	1.5	7.7	7.700
2.0	2.0	2.0	9.4	9.400	2.0	2.0	2.0	9.7	9.700	2.0	2.0	2.0	9.7	9.700
2.5	2.5	2.5	11.4	11.400	2.5	2.5	2.5	11.7	11.700	2.5	2.5	2.5	11.7	11.700
3.0	3.0	3.0	13.7	13.700	3.0	3.0	3.0	13.9	13.900	3.0	3.0	3.0	13.9	13.900
4.0	4.0	4.0	17.9	17.900	4.0	4.0	4.0	18.2	18.200	4.0	4.0	4.0	18.4	18.400
5.0	5.0	5.0	20.8	20.800	5.0	5.0	5.0	21.4	21.400	5.0	5.0	5.0	21.4	21.400
7.5	7.5	7.5	29.3	29.300	7.5	7.5	7.5	30.4	30.400	7.5	7.5	7.5	30.3	30.300
10.0	10.0	10.0	37.4	37.400	10.0	10.0	10.0	38.8	38.800	10.0	10.0	10.0	38.5	38.500
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—

貫入試験後の含水比	容器 No.		71	72	貫入試験後の含水比	容器 No.		73	74	貫入試験後の含水比	容器 No.		75	76
	m_a	g	1551.15	1576.48		m_a	g	1590.77	1630.75		m_a	g	1473.02	1669.14
	m_b	g	1492.91	1517.46		m_b	g	1530.58	1570.54		m_b	g	1412.59	1600.35
	m_c	g	575.77	582.06		m_c	g	598.86	626.74		m_c	g	491.48	525.55
	w_2	%	6.35	6.31		w_2	%	6.46	6.38		w_2	%	6.56	6.40
	平均値 w_2 %		6.33			平均値 w_2 %		6.42			平均値 w_2 %		6.48	

特記事項

$$[1 \text{ MN/m}^2 \div 10.2 \text{ kgf/cm}^2]$$
$$[1 \text{ kN} \doteq 102 \text{ kgf}]$$



JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40) 試験年月日 令和2年3月10日

試料番号(深さ) No.2 - 42

試験者 街道 春裕

試験条件			水浸・非水浸		貫入速さ mm/min			1.0		荷重板質量 kg			5							
養生条件			日空气中		荷重計 No.			340782		貫入ピストンの断面積 cm ²			19.63							
			4日水浸		容量 kN			100		校正係数 $\frac{\text{MN/m}^2/\text{目盛}}{\text{kN/目盛}}$			1.000							
供試体 No.			4		供試体 No.			5		供試体 No.			6							
貫入量 mm			荷重強さ・荷重		貫入量 mm			荷重強さ・荷重		貫入量 mm			荷重強さ・荷重							
読み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN	読み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN	読み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN						
1	2				1	2				1	2									
0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000						
0.5	0.5	0.5	2.4	2.400	0.5	0.5	0.5	2.1	2.100	0.5	0.5	0.5	2.4	2.400						
1.0	1.0	1.0	4.1	4.100	1.0	1.0	1.0	3.6	3.600	1.0	1.0	1.0	3.9	3.900						
1.5	1.5	1.5	6.1	6.100	1.5	1.5	1.5	5.2	5.200	1.5	1.5	1.5	5.5	5.500						
2.0	2.0	2.0	7.7	7.700	2.0	2.0	2.0	6.6	6.600	2.0	2.0	2.0	7.2	7.200						
2.5	2.5	2.5	9.7	9.700	2.5	2.5	2.5	8.2	8.200	2.5	2.5	2.5	8.8	8.800						
3.0	3.0	3.0	11.6	11.600	3.0	3.0	3.0	9.7	9.700	3.0	3.0	3.0	10.5	10.500						
4.0	4.0	4.0	15.1	15.100	4.0	4.0	4.0	12.7	12.700	4.0	4.0	4.0	13.8	13.800						
5.0	5.0	5.0	18.1	18.100	5.0	5.0	5.0	15.0	15.000	5.0	5.0	5.0	16.4	16.400						
7.5	7.5	7.5	25.5	25.500	7.5	7.5	7.5	20.8	20.800	7.5	7.5	7.5	22.7	22.700						
10.0	10.0	10.0	32.1	32.100	10.0	10.0	10.0	26.7	26.700	10.0	10.0	10.0	28.3	28.300						
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—						
貫入試験後の含水比	容器 No.		77		78		貫入試験後の含水比	容器 No.		79		80		貫入試験後の含水比	容器 No.		81		82	
	m_a g		1544.26		1550.55			m_a g		1601.57		1491.08			m_a g		1628.41		1634.77	
	m_b g		1480.28		1489.99			m_b g		1537.64		1433.24			m_b g		1565.57		1567.48	
	m_c g		529.56		587.47			m_c g		598.86		578.83			m_c g		600.21		524.28	
	w_2 %		6.73		6.71			w_2 %		6.81		6.77			w_2 %		6.51		6.45	
	平均値 w_2 %				6.72			平均値 w_2 %				6.79			平均値 w_2 %				6.48	

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]



JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40) 試験年月日 令和2年3月10日

試料番号(深さ) No.2 - 17

試験者 街道 春裕

試験条件			水浸・非水浸		貫入速さ mm/min			1.0		荷重板質量 kg			5							
養生条件			日空气中		荷重計 No.			340782		貫入ピストンの断面積 cm ²			19.63							
			4日水浸		容量 kN			100		校正係数 $\frac{\text{MN/m}^2/\text{目盛}}{\text{kN/目盛}}$			1.000							
供試体 No.			7		供試体 No.			8		供試体 No.			9							
貫入量 mm			荷重強さ・荷重		貫入量 mm			荷重強さ・荷重		貫入量 mm			荷重強さ・荷重							
読み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN	読み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN	読み		平均	荷重計の読み	MN/m ² kN						
1	2				1	2				1	2									
0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000						
0.5	0.5	0.5	1.2	1.200	0.5	0.5	0.5	1.2	1.200	0.5	0.5	0.5	1.5	1.500						
1.0	1.0	1.0	2.6	2.600	1.0	1.0	1.0	2.2	2.200	1.0	1.0	1.0	2.8	2.800						
1.5	1.5	1.5	3.8	3.800	1.5	1.5	1.5	3.4	3.400	1.5	1.5	1.5	4.1	4.100						
2.0	2.0	2.0	5.0	5.000	2.0	2.0	2.0	4.3	4.300	2.0	2.0	2.0	5.5	5.500						
2.5	2.5	2.5	6.3	6.300	2.5	2.5	2.5	5.5	5.500	2.5	2.5	2.5	6.9	6.900						
3.0	3.0	3.0	7.5	7.500	3.0	3.0	3.0	6.5	6.500	3.0	3.0	3.0	8.2	8.200						
4.0	4.0	4.0	9.9	9.900	4.0	4.0	4.0	8.7	8.700	4.0	4.0	4.0	10.9	10.900						
5.0	5.0	5.0	12.2	12.200	5.0	5.0	5.0	10.7	10.700	5.0	5.0	5.0	13.6	13.600						
7.5	7.5	7.5	16.5	16.500	7.5	7.5	7.5	14.3	14.300	7.5	7.5	7.5	18.5	18.500						
10.0	10.0	10.0	20.5	20.500	10.0	10.0	10.0	17.7	17.700	10.0	10.0	10.0	23.1	23.100						
12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—	12.5	12.5	12.5	—	—						
貫入試験後の含水比	容器 No.		83		84		貫入試験後の含水比	容器 No.		85		86		貫入試験後の含水比	容器 No.		87		88	
	m_a g		1601.55		1691.14			m_a g		1607.21		1648.23			m_a g		1515.69		1600.84	
	m_b g		1531.04		1615.09			m_b g		1535.11		1574.87			m_b g		1449.57		1530.16	
	m_c g		498.74		498.33			m_c g		503.65		519.26			m_c g		489.99		501.34	
	w_2 %		6.83		6.81			w_2 %		6.99		6.95			w_2 %		6.89		6.87	
平均値 w_2 %				6.82		平均値 w_2 %				6.97		平均値 w_2 %				6.88				

特記事項

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)	
------------------------	-------------------	--

調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40)


試験年月日 令和2年3月10日

試料番号(深さ) No.2 - 92

試験者 街道 春裕

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	92	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	5.67
養生条件	日空气中	モールド	内径 cm	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.110
	4 日水浸		高さ ¹⁾ cm		

供 試 体		No.	1	2	3
吸水膨張試験	前	含 水 比 w g	5.66	5.69	5.65
		乾 燥 密 度 ρ_d g	2.109	2.107	2.114
	後	膨 張 比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	6.97	7.07	6.95
		乾 燥 密 度 ρ'_d g/cm ³	2.109	2.107	2.114
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		6.33	6.42	6.48
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		85.1	87.3	87.3
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		104.5	107.5	107.5
	C B R %		104.5	107.5	107.5

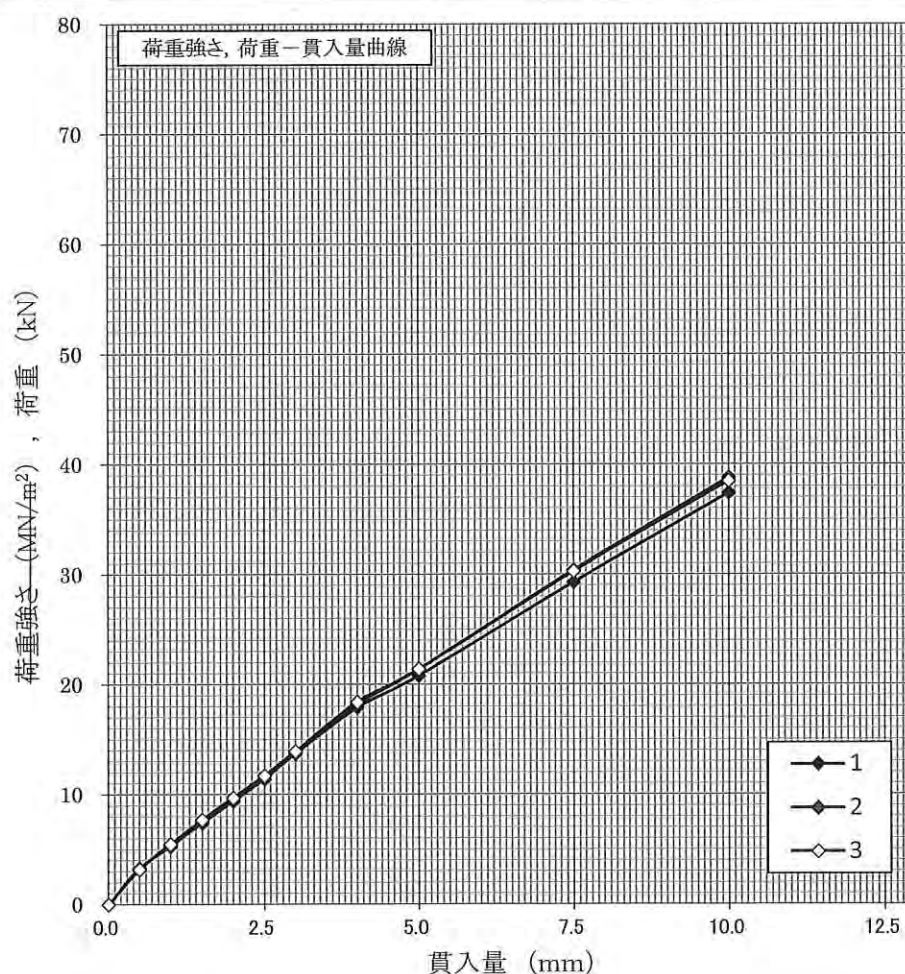

平均 C B R %	106.5
------------	-------

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² ≒ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN ≒ 102 kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No. 1	11.40	20.80
	供試体 No. 2	11.70	21.40
	供試体 No. 3	11.70	21.40
標準荷重強さ MN/m ²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)
------------------------	-------------------


調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40) 試験年月日 令和2年3月10日

試料番号(深さ) No.2 - 42

試験者 街道 春裕

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	42	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	5.67
養生条件	日空气中	モールド	内径 cm	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.110
	4 日水浸		高さ ¹⁾ cm		
			15.00		
			12.50		

供 試 体		No.	4	5	6
吸水膨張試験	前	含 水 比 w g	5.72	5.74	5.65
		乾 燥 密 度 p_d g	2.029	2.030	2.028
	後	膨 張 比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	7.20	7.39	7.05
		乾 燥 密 度 p'_d g/cm ³	2.029	2.030	2.028
	貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		6.72	6.79
貫入量2.5mmにおけるCBR %		72.4	61.2	65.7	
貫入量5.0mmにおけるCBR %		91.0	75.4	82.4	
C B R %		91.0	75.4	82.4	

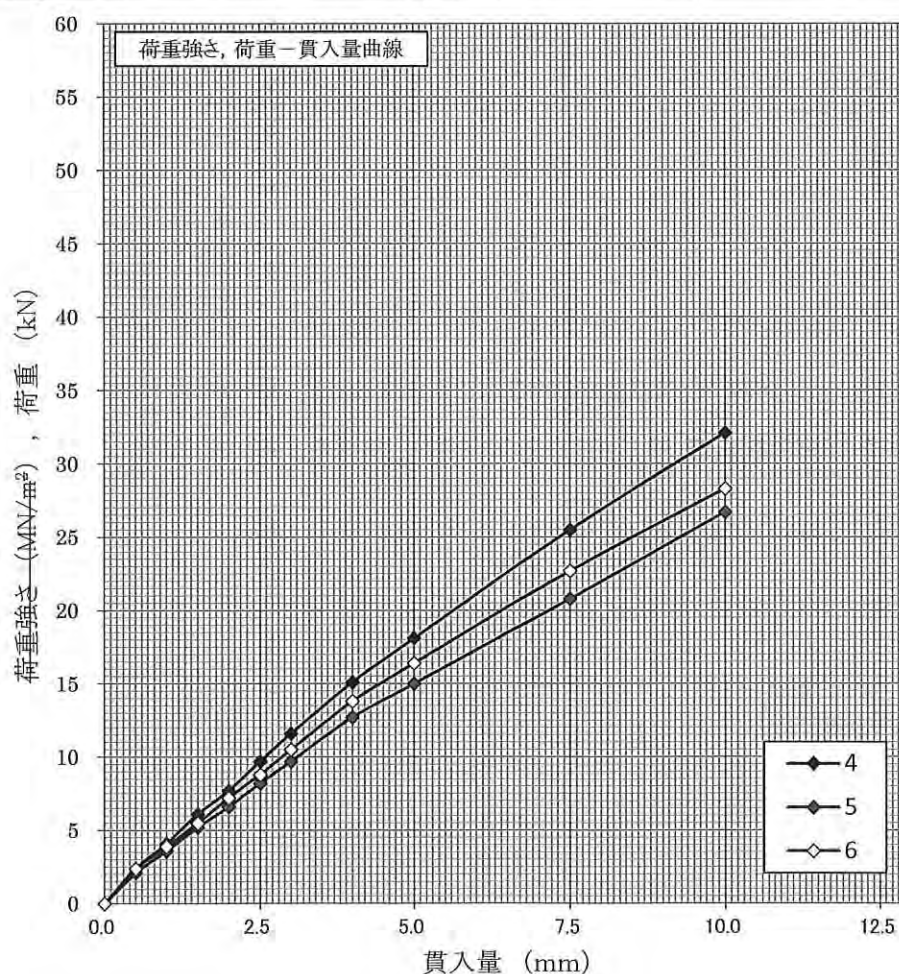

平均 C B R %
82.9

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² $\div$ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN $\div$ 102 kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No. 4	9.70	18.10
	供試体 No. 5	8.20	15.00
	供試体 No. 6	8.80	16.40
	標準荷重強さ MN/m ²	6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (室内試験結果)	
------------------------	-------------------	--


調査件名 久米田砕石(株) 路盤材料試験 (C-40) 試験年月日 令和2年3月10日

試料番号(深さ) No.2 - 17

試験者 街道 春裕

試験方法	締固めた土 ・ 乱さない土	ランマー質量 kg	4.5	土質名称	C-40
突固め方法	E	落下高さ cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法 ・ 空気乾燥法	突固め回数 回/層	17	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸 ・ 非水浸	突固め層数 層	3	最適含水比 w_{opt} g/cm ³	5.67
養生条件	日 空 気 中	モールド	内径 cm	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.110
	4 日 水 浸		高さ ¹⁾ cm	12.50	

供 試 体		No.	7	8	9
吸水膨張試験	前	含 水 比 w g	5.66	5.67	5.66
		乾 燥 密 度 ρ_d g	1.943	1.943	1.937
	後	膨 張 比 r_e g/cm ³	0.000	0.000	0.000
		平均含水比 w' g/cm ³	7.67	7.62	7.74
		乾 燥 密 度 ρ'_d g/cm ³	1.943	1.943	1.937
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		6.82	6.97	6.88
	貫入量2.5mmにおけるCBR %		47.0	41.0	51.5
	貫入量5.0mmにおけるCBR %		61.3	53.8	68.3
	C B R %		61.3	53.8	68.3

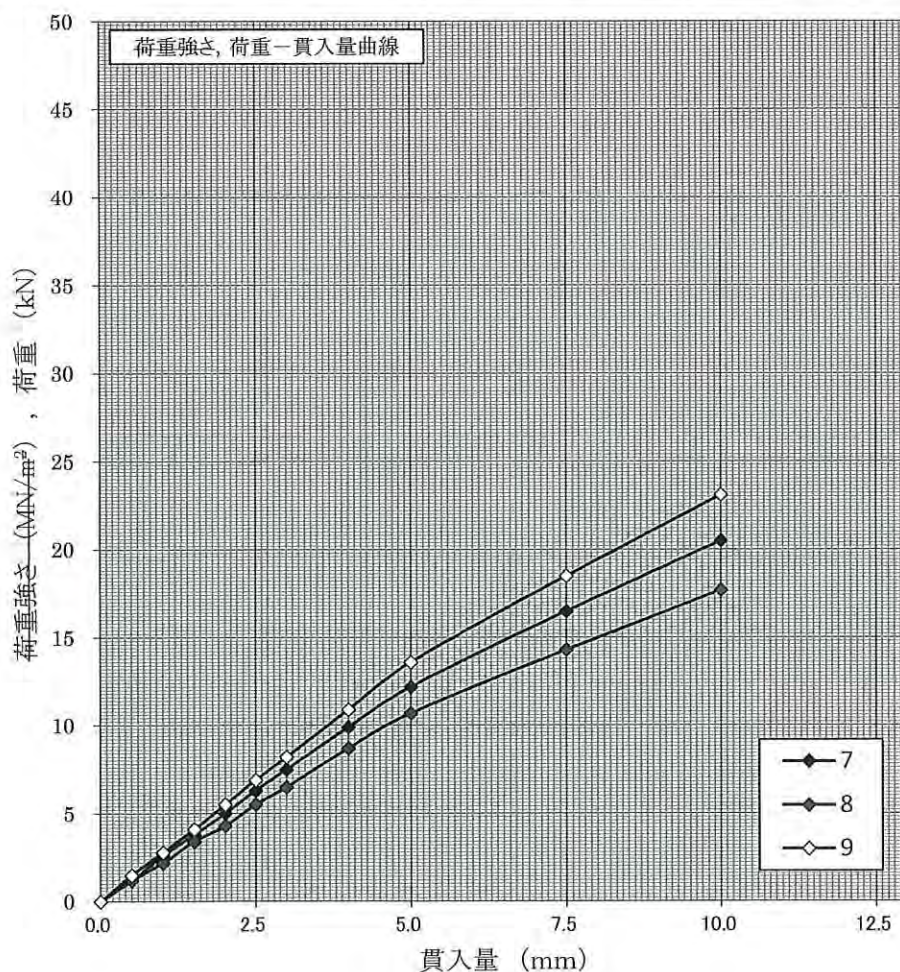

平均 C B R %	61.1
------------	------

特記事項

- 1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1 MN/m² $\div$ 10.2 kgf/cm²]

[1 kN $\div$ 102 kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No. 7	6.30	12.20
	供試体 No. 8	5.50	10.70
	供試体 No. 9	6.90	13.60
標準荷重強さ MN/m ²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

修正 C B R 試 験


調査件名 久米田碎石(株) 路盤材料試験 (C-40)

試験年月日 平成31年3月12日

試料番号(深さ) No.2

試験者 街道 春裕

突固め回数 回/層	92 (3層)			42 (3層)			17 (3層)		
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乾燥密度 p_d g/cm ³	2.109	2.107	2.114	2.029	2.030	2.028	1.943	1.943	1.937
平均値 p_d g/cm ³	2.110			2.029			1.941		
貫入量2.5mmにおけるCBR %	85.1	87.3	87.3	72.4	61.2	65.7	47.0	41.0	51.5
平均値 %	86.6			66.4			46.5		
貫入量5.0mmにおけるCBR %	104.5	107.5	107.5	91.0	75.4	82.4	61.3	53.8	68.3
平均値 %	106.5			82.9			61.1		
ランマー質量 kg	4.5	最大乾燥密度 p_{dmax} g/cm ³			2.110	締固め度 %		93	95
		最適含水比 w_{opt} %			5.67	修正CBR %		66.3	75.9

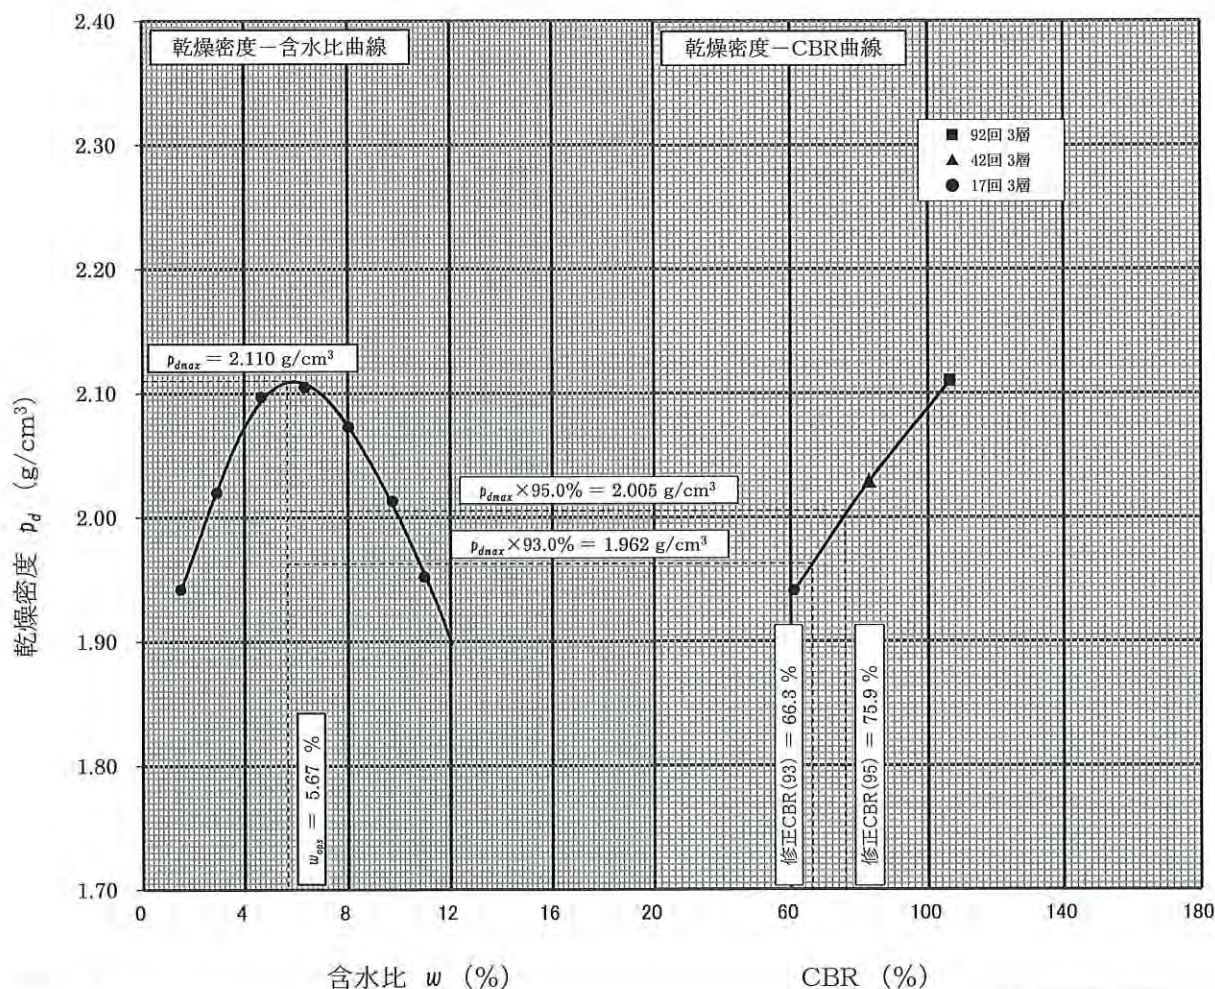

特記事項

- ・ 本書の試験結果は、本書中に記載の試験体について得られたものです。
- ・ 本書を複製して第三者に開示する場合は、必ず全文を複製することとし、一部分だけの複製は行わないで下さい。
- ・ 本試験結果の一部分を、当試験所の名称を付してカタログに記載する等、一般に開示する場合は、文書によって当試験所の承認を得るようにして下さい。

株式会社 M・T技研 中央材料研究所
〒916-0068 福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地
TEL : 0778-62-1000 FAX : 0778-62-7723