

殿

骨材試験報告書

令和 年 月 日


工事名 _____

工事場所 _____

製品名 _____

福井市志比 2番14号

株式会社 福羽崎組



骨材試験結果一覧表

依頼者	会社名	株式会社 羽崎組
	所在地	福井県福井市志比口3丁目2番14号
申依頼 請事 項	試料採取日	令和8年2月13日
	試料採取場所	株式会社 羽崎組 森田工場
	試料採取者	酒井 利視
試料搬入日		令和8年2月13日
試験日		令和8年2月14日 ~ 令和8年3月31日

試験体種類		産地
細骨材	スクリーニングス (F-2.5)	九頭竜川水系 坂井市丸岡町

試験項目			試験結果
ふるい分け試験	JIS A 1102	粗粒率	2.37
微粒分量試験	JIS A 1103	微粒分損失質量 %	1.4
単位容積質量試験	JIS A 1104	単位容積質量 kg/l	1.60
		実積率 %	62.5
有機不純物試験	JIS A 1105	標準色に比較して	淡い
密度及び吸水率試験	JIS A 1109	表乾密度 g/cm ³	2.60
		絶乾密度 g/cm ³	2.56
		吸水率 %	1.56
すりへり試験	JIS A 1121	すりへり減量 %	—
安定性試験	JIS A 1122	安定性損失質量 %	2.3
粘土塊量試験	JIS A 1137	粘土塊量 %	0.00
骨材中の塩化物量試験	JIS A 5308	塩化物含有率 %	0.000
粒形判定実積率試験	JIS A 5005	粒形判定実積率 %	—
技術管理者		榎田 直也	
試験担当者		赤澤 駿介	

<試験実施場所> ベルテクス株式会社 試験分析センター 福井県鯖江市二丁掛町7号6番地


試験規格 JIS A 1102

骨材のふるい分け試験 (細骨材)

試験担当者： 赤澤 駿介

試験日	令和 8 年 2 月 18 日			
試料	種類	スクリーニングス (F-2.5)	最大寸法	2.5mm
	産地	九頭竜川水系 坂井市丸岡町		
	採取日	令和 8 年 2 月 13 日		
	採取場所	株式会社 羽崎組 森田工場		
ふるい分け方法	手動	ふるい分け前の質量	555.5	
ふるいの呼び寸法 (mm)	連続する各ふるいの間ににとどまる試料の質量 (g)	連続する各ふるいの間ににとどまる試料の質量分率 (%)	各ふるいにとどまる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)
10	0.0	0	0	100
5	0.0	0	0	100
2.5	11.6	2	2	98
1.2	134.2	24	26	74
0.6	136.3	25	51	49
0.3	112.5	20	71	29
0.15	89.6	16	87	13
受け皿	71.0	13	100	0
合計	555.2	100	—	—
試験前後の質量差 (%)	0.05	粗粒率	2.37	
隣接するふるいにとどまる量の質量分率の差の最大値 (%)			25	

粒度曲線図

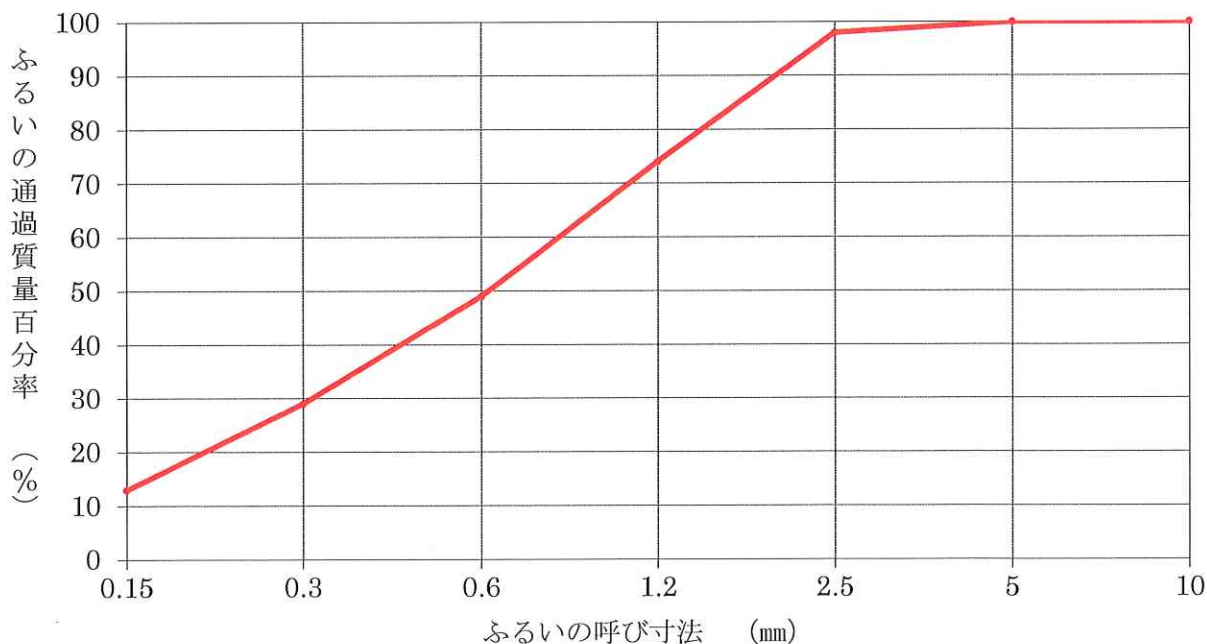

試験規格 JIS A 1103

骨材の微粒分量試験（細骨材）

試験担当者： 赤澤 駿介

細 骨 材			
試 験 日		令和 8 年 2 月 17 日	
試 料	種 類	スクリーニングス (F-2.5)	
	産 地	九頭竜川水系 坂井市丸岡町	
	採 取 日	令和 8 年 2 月 13 日	
	採取場所	株式会社 羽崎組 森田工場	
試 験 回 数		1	2
洗う前の試料の乾燥質量 (g)	m_1	560.2	571.6
洗った後の試料の乾燥質量 (g)	m_2	552.2	563.6
骨材の 微粒分量	$= \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$ (%)	A	1.4
2回の試験の平均値 (%)		\bar{A}	1.4
平均値からの差 (規格値:0.3%以下)			0.0

試験規格 : JIS A 1104

骨材の単位容積質量及び実積率試験

試験担当者 : 赤澤 駿介

試 験 日			令和 8 年 3 月 31 日	
試 料	種 類	スクリーニングス (F-2.5)		
	産 地	九頭竜川水系 坂井市丸岡町		
	採 取 日	令和 8 年 2 月 13 日		
	採 取 場 所	株式会社 羽崎組 森田工場		
試 験 回 数			1	2
単 位 容 積 質 量	容器の質量 (kg)	(1)	0.908	0.908
	容器の容積 (l)	V	2.001	2.001
	(容器+試料)の質量 (kg)	(2)	4.101	4.105
	試料の質量 = (2)-(1) (kg)	m_1	3.193	3.197
	単位容積質量 = $\frac{m_1}{V}$ (kg/l)	T	1.60	1.60
	2回の試験の平均値 (kg/l)	\bar{T}	1.60	
	平均値からの差 (規格値:0.01kg/l以下)		0.00	
実 積 率	試料の絶乾密度 (g/cm ³)	d_D	2.56	
	実積率 = $\frac{\bar{T}}{d_D} \times 100$ (%)	G	62.5	

試験規格：JIS A 1105

細骨材の有機不純物試験

試験担当者： 赤澤 駿介

試 験 日	令和 8 年 2 月 20 日	
試 料	種 類	スクリーニングス (F-2.5)
	産 地	九頭竜川水系 坂井市丸岡町
	採 取 日	令和 8 年 2 月 13 日
	採 取 場 所	株式会社 羽崎組 森田工場
試 験 結 果 (標準色液又は色見本よりも)	淡い	

試験規格 JIS A 1109

細骨材の密度及び吸水率試験

試験担当者： 赤澤 駿介

試験日		令和 8 年 2 月 27 日		
試料	種類	スクリーニングス (F-2.5)		
	産地	九頭竜川水系 坂井市丸岡町		
	採取日	令和 8 年 2 月 13 日		
	採取場所	株式会社 羽崎組 森田工場		
試験回数		1	2	
表乾密度	水を満たした ピクノメータの全質量 (g)	m_1	1153.1	1166.2
	表乾密度試験用試料の質量 (g)	m_2	523.1	515.4
	試料と水で満たした ピクノメータの質量 (g)	m_3	1475.4	1483.4
	試験温度における水の密度 (g/cm ³)	ρ_w	試験水の温度 20 °C 0.9982	
	表乾密度 = $\frac{m_2 \times \rho_w}{m_1 + m_2 - m_3}$ (g/cm ³)	d_s	2.60	2.60
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	\bar{d}_s	2.60	
	平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)		0.00	
絶乾密度	表乾状態の 吸水率試験用試料の質量 (g)	m_4	531.3	541.5
	乾燥後の 吸水率試験用試料の質量 (g)	m_5	523.2	533.2
	絶乾密度 = $d_s \times \frac{m_5}{m_4}$ (g/cm ³)	d_d	2.56	2.56
	2回の試験の平均値 (g/cm ³)	\bar{d}_d	2.56	
	平均値からの差 (規格値:0.01g/cm ³ 以下)		0.00	
吸水率	吸水率 = $\frac{m_4 - m_5}{m_5} \times 100$ (%)	Q	1.55	1.56
	2回の試験の平均値 (%)	\bar{Q}	1.56	
	平均値からの差 (規格値:0.05%以下)		0.01	

温度 (°C)	密度 (g/cm ³)	温度 (°C)	密度 (g/cm ³)	温度 (°C)	密度 (g/cm ³)
15	0.9991	19	0.9984	23	0.9975
16	0.9989	20	0.9982	24	0.9973
17	0.9988	21	0.9980	25	0.9970
18	0.9986	22	0.9978	—	—

試験規格 JIS A 1122

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験（細骨材）

試験担当者： 赤澤 駿介

細 骨 材							
試 験 日				令和 8 年 3 月 10 日			
試 料	種 類			スクリーニングス (F-2.5)			
	産 地			九頭竜川水系 坂井市丸岡町			
	採 取 日			令和 8 年 2 月 13 日			
	採 取 場 所			株式会社 羽崎組 森田工場			
ふるいの呼び寸法		ふるい分け試験		試験前の 各群の質量 (g) m ₁	試験後の 各群の質量 (g) m ₂	各群の損失 質量分率 $(1 - \frac{m_2}{m_1}) \times 100$ (%) P ₁	骨材の損失 質量分率 $\frac{\text{①} \times P_1}{100}$ (%)
通る ふるい (mm)	とどまる ふるい (mm)	各群にとどまるもの 質量 (g)	①質量分率 (%)				
0.15	—	71.0	13	—	—	—	—
0.3	0.15	89.6	16	—	—	—	—
0.6	0.3	112.5	20	100.0	98.0	2.0	0.4
1.2	0.6	136.3	25	100.0	96.8	3.2	0.8
2.5	1.2	134.2	24	100.0	96.0	4.0	1.0
5	2.5	11.6	2	—	—	4.0	0.1
10	5	0.0	0	—	—	—	—
合 計		555.2	100	—	—	—	2.3

注) ①の質量分率が全質量の5%に満たない群のものについては試験をしないが、その群の前後における損失質量分率の平均値をもって その群の値とする。前後の群における試験値のいずれかが欠けているときは、欠けていないほうの群の損失質量百分率をとる。

試験規格 JIS A 1137

骨材中に含まれる粘土塊量の試験

試験担当者： 赤澤 駿介

細 骨 材			
試 験 日		令和 8 年 2 月 25 日	
試 料	種 類	スクリーニングス (F-2.5)	
	産 地	九頭竜川水系 坂井市丸岡町	
	採 取 日	令和 8 年 2 月 13 日	
	採 取 場 所	株式会社 羽崎組 森田工場	
試験前の試料の乾燥質量	(g)	m_{D1}	187.5
試験後の試料の乾燥質量	(g)	m_{D2}	187.5
粘土塊量 = $\frac{m_{D1} - m_{D2}}{m_{D1}} \times 100$	(%)	C	0.00

注1) 試験回数は、附属書Bによる

試験規格：JIS A 5308 附属書JA 10.p

細骨材の塩化物量試験

試験担当者： 赤澤 駿介

試 験 日		令和 8 年 2 月 25 日		
試 料	種 類	スクリーニングス (F-2.5)		
	産 地	九頭竜川水系 坂井市丸岡町		
	採 取 日	令和 8 年 2 月 13 日		
	採 取 場 所	株式会社 羽崎組 森田工場		
細骨材の試料*	(g)	—	1007.1	
試料のろ液	(ml)	V	50	50
28.2mol/L硝酸銀溶液 消費量 (ml)	始点 (ml)	a1	0.00	0.00
	終点 (ml)	a2	0.10	0.10
	a = a2 - a1	a	0.10	0.10
塩化物イオン量 (mgCl/L)		C	2	2
塩化物の含有率 (NaClとして)		(%)	0.000	0.000
2回の試験の平均値	(%)		0.000	

[計 算]

$$C = \frac{a \times f \times 1000}{V} \times 1$$



本書の取扱いについて

- 本書の試験結果は、本書中に記載の試験体について得られたものです。
- 本書を複製して第三者に開示する場合は、必ず全文を複製することとし、一部分だけの複製は行わないで下さい。
- 本試験結果の一部を、当試験所の名称を付してカタログに記載する等、一般に開示する場合は、文書によって当試験所の承認を得るようにして下さい。

本書についての問い合わせは、下記までお願いします。

ベルテクス株式会社 試験分析センター
〒 916-0068 福井県鯖江市二丁掛町第7号6番地
TEL : 0778-62-1000 FAX : 0778-62-7723